

г. Москва

10-2019-Вик

Капитальный ремонт здания по адресу: по адресу  
г. Москва, ул. Мирановская, дом 33, стр. 1

г. Москва, 2019 г.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Заглавный лист. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта, ведомость документов	
2	План на отм -0,500 Схема	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей		
Обозначение	Наименование	Примечание
10-2019-АР	Архитектурное решение	
10-2019-ТХ	Технология производства	
10-2019-ВК	Водоснабжение канализация	
10-2019-Вик	Вентиляция и кондиционирование	
10-2019-ЭОМ		

По состоянию на 15.10.2019

10-2019-Вик						
Капитальный ремонт здания по адресу: по адресу г. Москва, ул. Мирановская, дом 33, стр. 1						
Изм.	Колыч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
		Зайнцлин			15.10.2019	
						Строение 16
						- цех. помещение в осях "3-5"
						Заглавный лист. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта, ведомость документов
						000 "Везус"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


**Спецификация систем вентиляции**

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. ед.	Масса ед. кг	Примечание
1	Б.Г.П.Н.А.В.З.Т.Г.К.Т. 1990А-90 В.Н.Н.Р.Ф.З.Т.Г.К.Т. 1990Б-90	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали прямоугольного сечения $g=0,7mm$ 250x250	1		L=6,08м/м
2	Б.Г.П.Н.А.В.З.Т.Г.К.Т. 1990А-90 В.Н.Н.Р.Ф.З.Т.Г.К.Т. 1990Б-90	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали прямоугольного сечения $g=0,7mm$ 200x200	2		L=3,06м/м
3	Б.Г.П.Н.А.В.З.Т.Г.К.Т. 1990А-90 В.Н.Н.Р.Ф.З.Т.Г.К.Т. 1990Б-90	Заслонка 200x200	2		
4	Б.Г.П.Н.А.В.З.Т.Г.К.Т. 1990А-90 В.Н.Н.Р.Ф.З.Т.Г.К.Т. 1990Б-90	Решетки регулирующие РВ 200x200	21		
5	Б.Г.П.Н.А.В.З.Т.Г.К.Т. 1990А-90 В.Н.Н.Р.Ф.З.Т.Г.К.Т. 1990Б-90	Трапунчик $200x200x0,7$	1		
6	Б.Г.П.Н.А.В.З.Т.Г.К.Т. 1990А-90 В.Н.Н.Р.Ф.З.Т.Г.К.Т. 1990Б-90	Переходник $200x250x250$	1		

**Спецификация систем вентиляции (продолжение)**

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. ед.	Масса ед. кг	Примечание
7	Б.Г.П.Н.А.В.З.Т.Г.К.Т. 1990А-90 В.Н.Н.Р.Ф.З.Т.Г.К.Т. 1990Б-90	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали прямоугольного сечения $g=0,7mm$ 200x200	1		L=3,06м/м
8	Б.Г.П.Н.А.В.З.Т.Г.К.Т. 1990А-90 В.Н.Н.Р.Ф.З.Т.Г.К.Т. 1990Б-90	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали прямоугольного сечения $g=0,7mm$ 250x250	2		L=8,56м/м
9	Б.Г.П.Н.А.В.З.Т.Г.К.Т. 1990А-90 В.Н.Н.Р.Ф.З.Т.Г.К.Т. 1990Б-90	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали прямоугольного сечения $g=0,7mm$ 250x300	2		L=6,80м/м
10	Б.Г.П.Н.А.В.З.Т.Г.К.Т. 1990А-90 В.Н.Н.Р.Ф.З.Т.Г.К.Т. 1990Б-90	Заслонка 250x250	2		
11	Б.Г.П.Н.А.В.З.Т.Г.К.Т. 1990А-90 В.Н.Н.Р.Ф.З.Т.Г.К.Т. 1990Б-90	Заслонка 250x300	2		
12	Б.Г.П.Н.А.В.З.Т.Г.К.Т. 1990А-90 В.Н.Н.Р.Ф.З.Т.Г.К.Т. 1990Б-90	Решетки щелевые Р200x200	4		
13	Б.Г.П.Н.А.В.З.Т.Г.К.Т. 1990А-90 В.Н.Н.Р.Ф.З.Т.Г.К.Т. 1990Б-90	Решетки щелевые Р250x250	4		
14	Б.Г.П.Н.А.В.З.Т.Г.К.Т. 1990А-90 В.Н.Н.Р.Ф.З.Т.Г.К.Т. 1990Б-90	Решетки щелевые Р250x300	5		
15	Б.Г.П.Н.А.В.З.Т.Г.К.Т. 1990А-90 В.Н.Н.Р.Ф.З.Т.Г.К.Т. 1990Б-90	Переходник $200x250x250$	2		
16	Б.Г.П.Н.А.В.З.Т.Г.К.Т. 1990А-90 В.Н.Н.Р.Ф.З.Т.Г.К.Т. 1990Б-90	Отвод 90° 200x200	1		


ПЛАН на отгм. -0,500

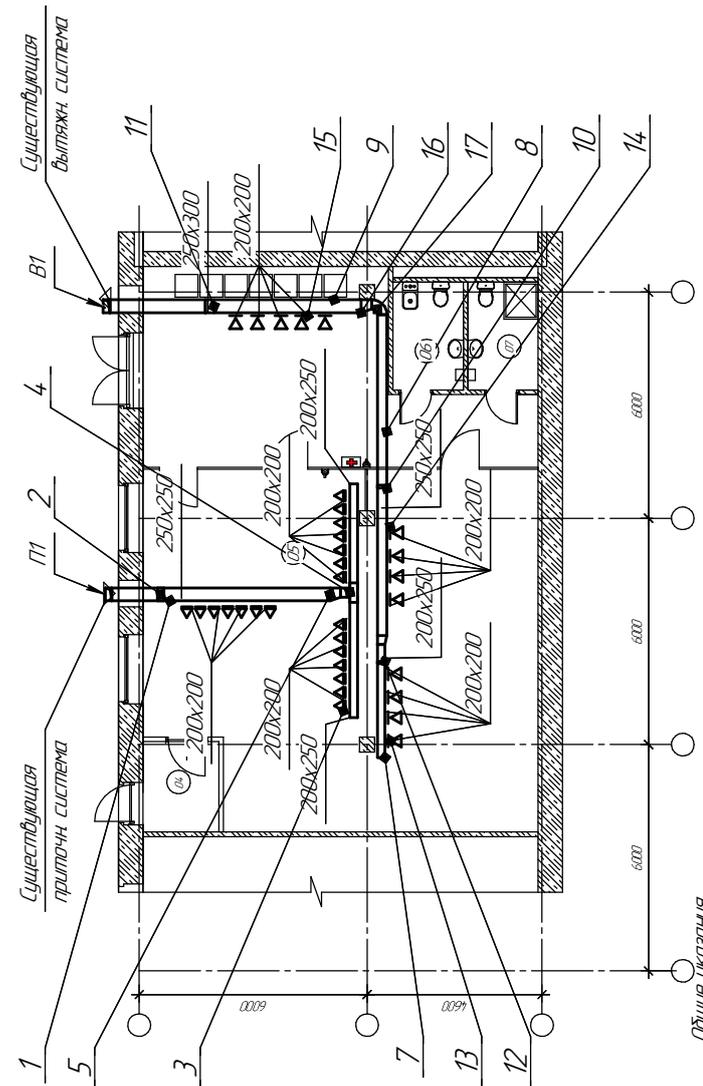

Приточная система

Общие указания

1. Проект выполнен на основании задания от 10.2019
2. Проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция воздуховодом рассчитан на разбавление выделяющихся вредных веществ до предельно-допустимых концентраций в рабочей зоне.
3. Проект выполнен в соответствии СНиП 4.1-01-2003
4. Монтаж вентиляцией вести согласно СНиП 3.05.01-85.
5. После монтажа все трубопроводы окрасить масляной краской за два раза.
6. Воздуховоды вентиляционных систем изготавливаются из тонколистовой оцинкованной прокатной стали по ГОСТ 19904-90
7. Расчетные параметры наружного воздуха:  $t_n = -35^{\circ}C$ ,  $t_{вн} = 18^{\circ}C$ .
8. Параметры теплоносителя:  $t_1 = 130^{\circ}C$ ,  $t_2 = 70^{\circ}C$ .
9. Крепление воздуховодов выполнять по чертежам серии 5.904-1 трубопроводов 4.904-69, 5.900-7 в4.

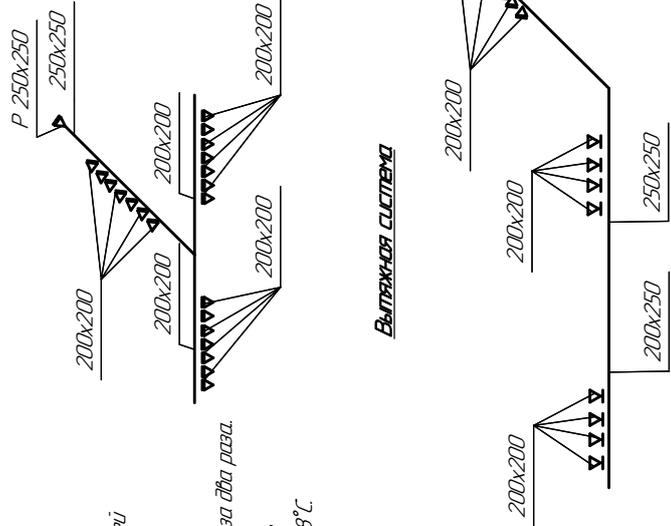

10-2019-Вык	
Капитальный ремонт здания по адресу: по адресу 2. Маскба, ул. Миронидская, дом 33, стр. 1	
Статья	Лист
Строение 16	2
- цех поочение в осях 3-5	
План на отгм -3,000	
000 "Вегуц"	