


1

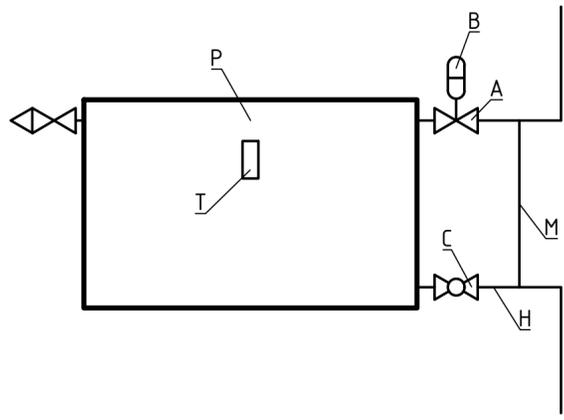

Спецификация узла 1		
Поз.	Название	Примечание
В	RTR 7090	
А	RTR-G прямой DN15	
С	BVR-F DN15	
Н	ГОСТ 3262 DN15	
Р	PURMO C 22 500x900	
Т	INDIV-X-10T	

————— - подающий, обратный трубопровод
 - изолированный трубопровод

Примечание:
 1. Трубы и стояки условно отнесены от стен.
 2. Все трубопроводы, прокладываемые в подвале и местах общего пользования подлежат тепловой изоляции.

Создано	
Изм.	
Взам.	
Инв. № подл.	
Подп. и дата	

2020/Н187-Р-0В2					
Многоэтажный жилой дом корпус 7 по адресу: г. Москва, поселение Филimonковское, д. Староселье					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Гончар А.А.			04.2020
Разраб.		Рябов			04.2020
Провер.		Гончар А.А.			04.2020
Н. контр.		Горбунов			04.2020
Система отопления				Стадия	Лист
				Р	45
Изометрия системы отопления жилых помещений. Стояки 99-111.				Листов	66